
コンパクトEM(パルス発信・検定付)

A2GA-RLS31 (B/L) 100V 30A 60HZ	14台
A2GA-RLS31 (B/L) 100V 120A 60HZ	108台
A3GA-RLS31 (B/L) 200V 30A 60HZ	9台
A3GA-RLS31 (B/L) 200V 120A 60HZ	20台
A3GA-RLS31 200V 120A 60HZ	1台
A3GA-RLS31 200V 200/5A 60HZ (特別検定)	1台
A3GA-RLS31 200V 300/5A 60HZ (特別検定)	1台

従来埋込型発信装置付電力量計 形状互換 (検定付)


A2GA-RLS31 100V 400/5A 60HZ (特別検定)	1台
A2GA-RLS31 100V 1000/5A 60HZ (特別検定)	1台
A3GA-RLS31 200V 1000/5A 60HZ (特別検定)	1台
埋込型オプションケース	3個

仕様書


仕様書

単相3線式 発信装置付 普通電力量計
A2GA-RLS31形 【30A 120A】

<外形寸法図（単位：mm）>

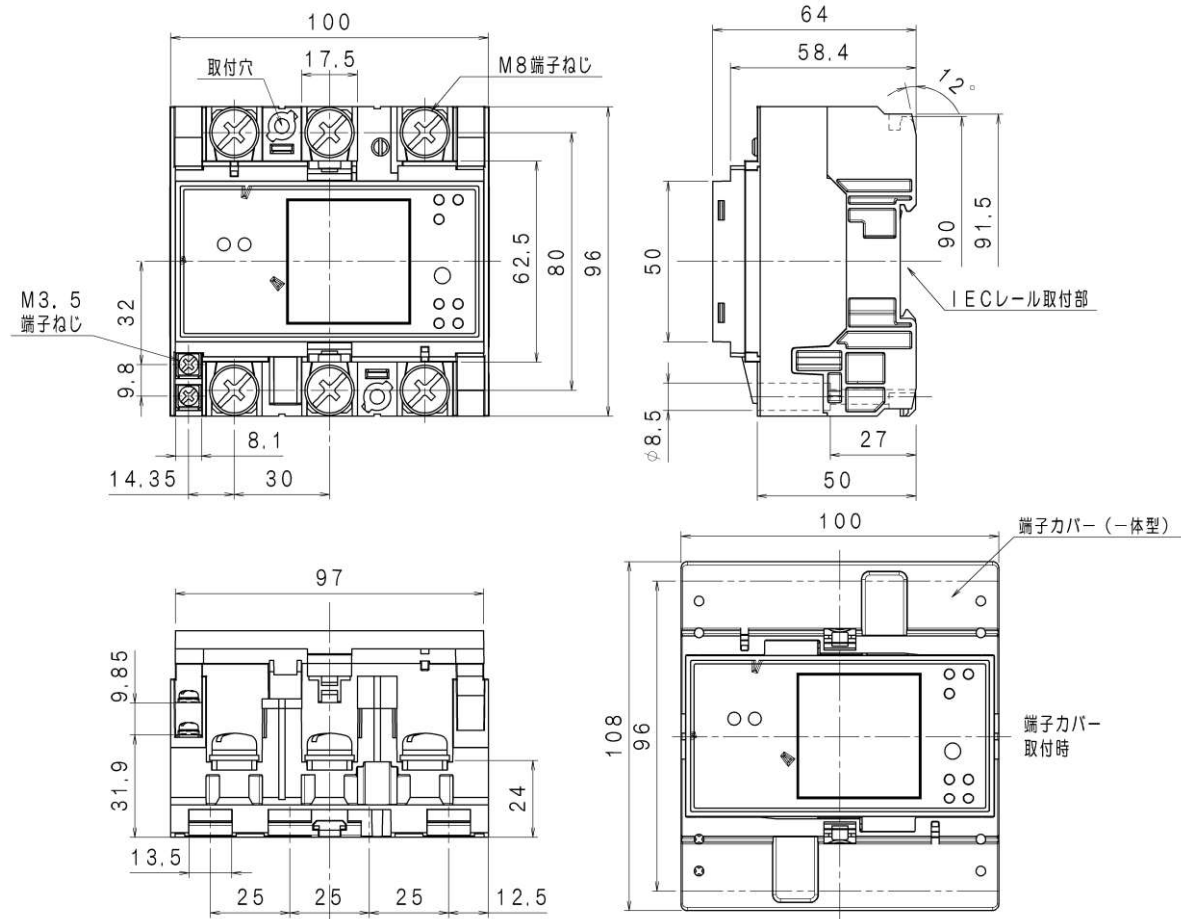

<接続図>

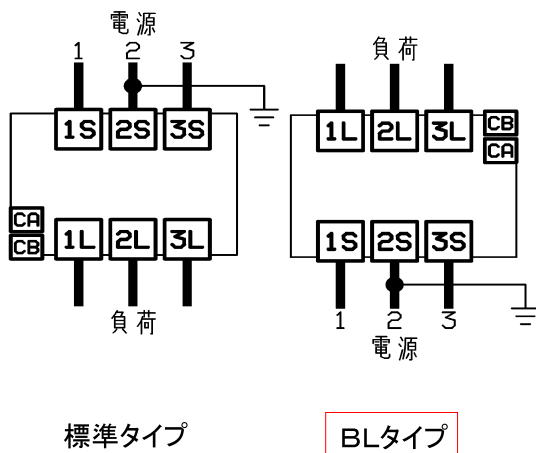


<仕様>

形名	A2GA-RLS31
相線式	単相3線式
精度	普通電力量計
耐候構造	屋内耐候形
取付・接続方法	☐ 標準タイプ ☒ BLタイプ
定格電圧	100V
定格電流	☒ 30A ☐ 120A
定格周波数	☐ 50Hz ☒ 60Hz
発信パルス定数	☐ 100pulse/kWh ☐ 10pulse/kWh ☒ 1pulse/kWh ☐ 1/10pulse/kWh
発信パルス幅	☒ 120msec ☐ 240msec ☐ 520msec ☐ 820msec ☐ 1020msec
質量	約0.5kg
使用周囲温度	-10～40℃
検定	☒ 有 ☐ 無
計量方向	☒ 単方向計量 ☐ 双方向計量
準拠規格	JIS C 1210 電力量計類通則 JIS C 1211 電力量計（単独計器） JIS C 1281 電力量計類の耐候性能


仕様書

単相3線式 発信装置付 普通電力量計
A2GA-RLS31形 【30A 120A】

<外形寸法図（単位：mm）>

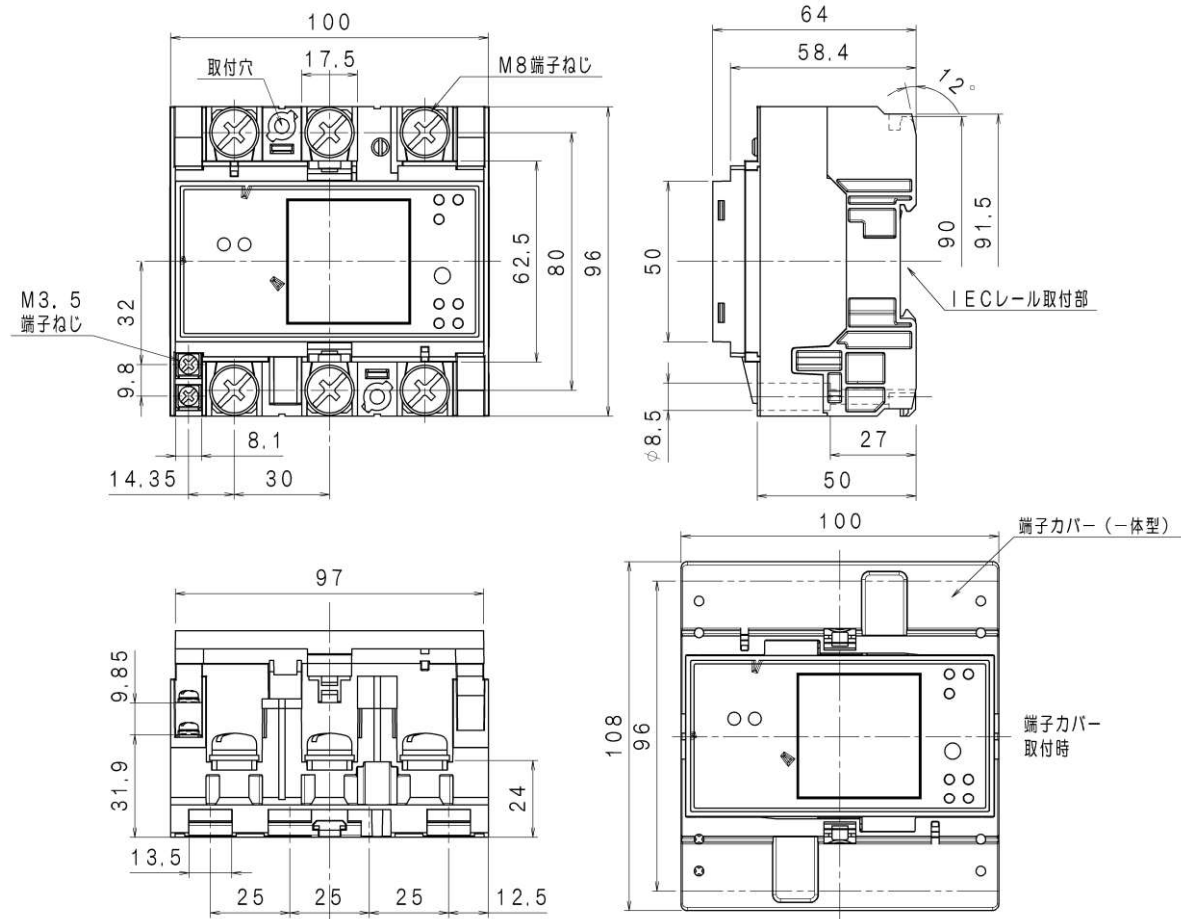

<接続図>

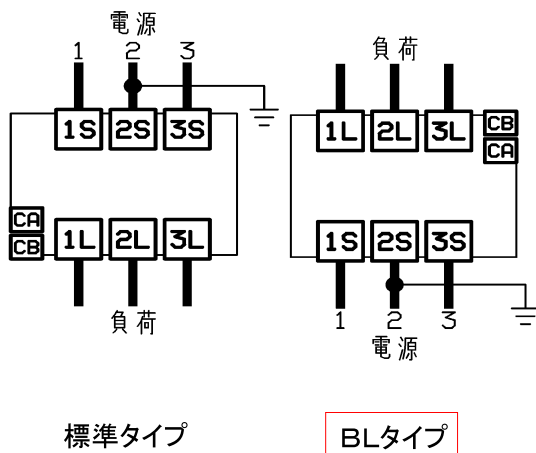


<仕様>

形名	A2GA-RLS31
相線式	単相3線式
精度	普通電力量計
耐候構造	屋内耐候形
取付・接続方法	☐ 標準タイプ ☒ BLタイプ
定格電圧	100V
定格電流	☐ 30A ☒ 120A
定格周波数	☐ 50Hz ☒ 60Hz
発信パルス定数	☐ 100pulse/kWh ☐ 10pulse/kWh ☒ 1pulse/kWh ☐ 1/10pulse/kWh
発信パルス幅	☒ 120msec ☐ 240msec ☐ 520msec ☐ 820msec ☐ 1020msec
質量	約0.5kg
使用周囲温度	-10～40℃
検定	☒ 有 ☐ 無
計量方向	☒ 単方向計量 ☐ 双方向計量
準拠規格	JIS C 1210 電力量計類通則 JIS C 1211 電力量計（単独計器） JIS C 1281 電力量計類の耐候性能


仕様書

三相3線式 発信装置付 普通電力量計
A3GA-RLS31形 【30A 120A】

<外形寸法図（単位：mm）>

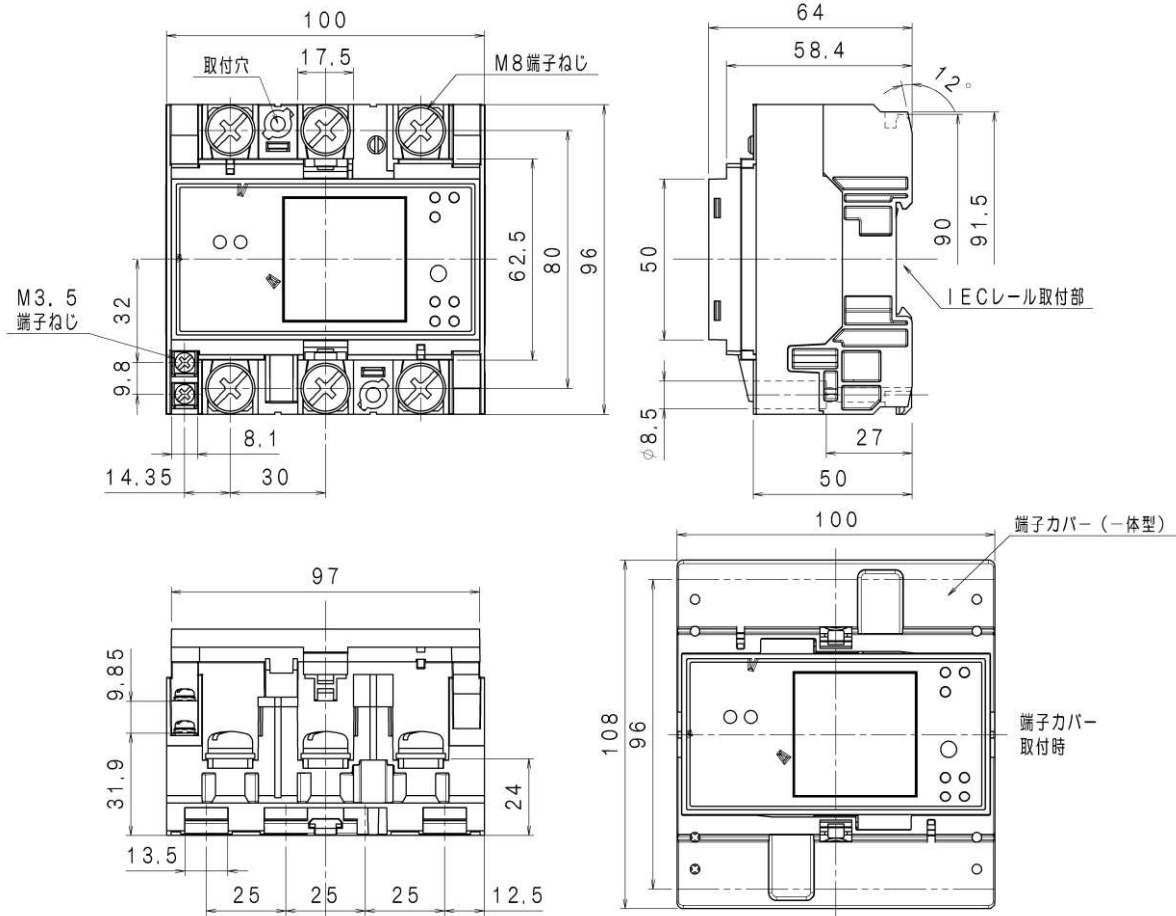

<接続図>

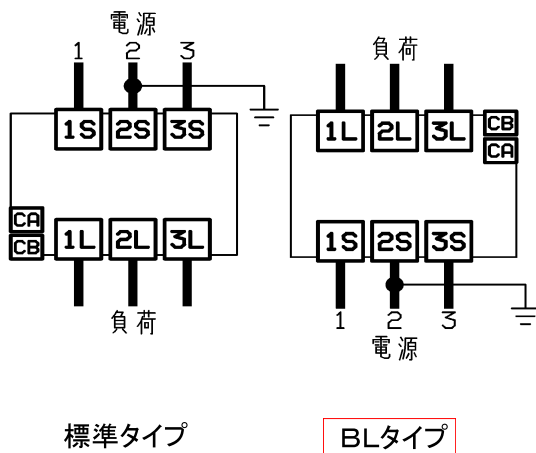


<仕様>

形名	A3GA-RLS31
相線式	三相3線式
精度	普通電力量計
耐候構造	屋内耐候形
取付・接続方法	☐ 標準タイプ ☐ BLタイプ
定格電圧	☐ 100V ☐ 200V
定格電流	☐ 30A ☐ 120A
定格周波数	☐ 50Hz ☐ 60Hz
発信パルス定数	☐ 100pulse/kWh ☐ 10pulse/kWh ☐ 1pulse/kWh ☐ 1/10pulse/kWh
発信パルス幅	☐ 120msec ☐ 240msec ☐ 520msec ☐ 820msec ☐ 1020msec
質量	約0.5kg
使用周囲温度	-10～40℃
検定	☐ 有 ☐ 無
計量方向	☐ 単方向計量 ☐ 双方向計量
準拠規格	JIS C 1210 電力量計類通則 JIS C 1211 電力量計（単独計器） JIS C 1281 電力量計類の耐候性能


仕様書

三相3線式 発信装置付 普通電力量計
A3GA-RLS31形 【30A 120A】

<外形寸法図（単位：mm）>

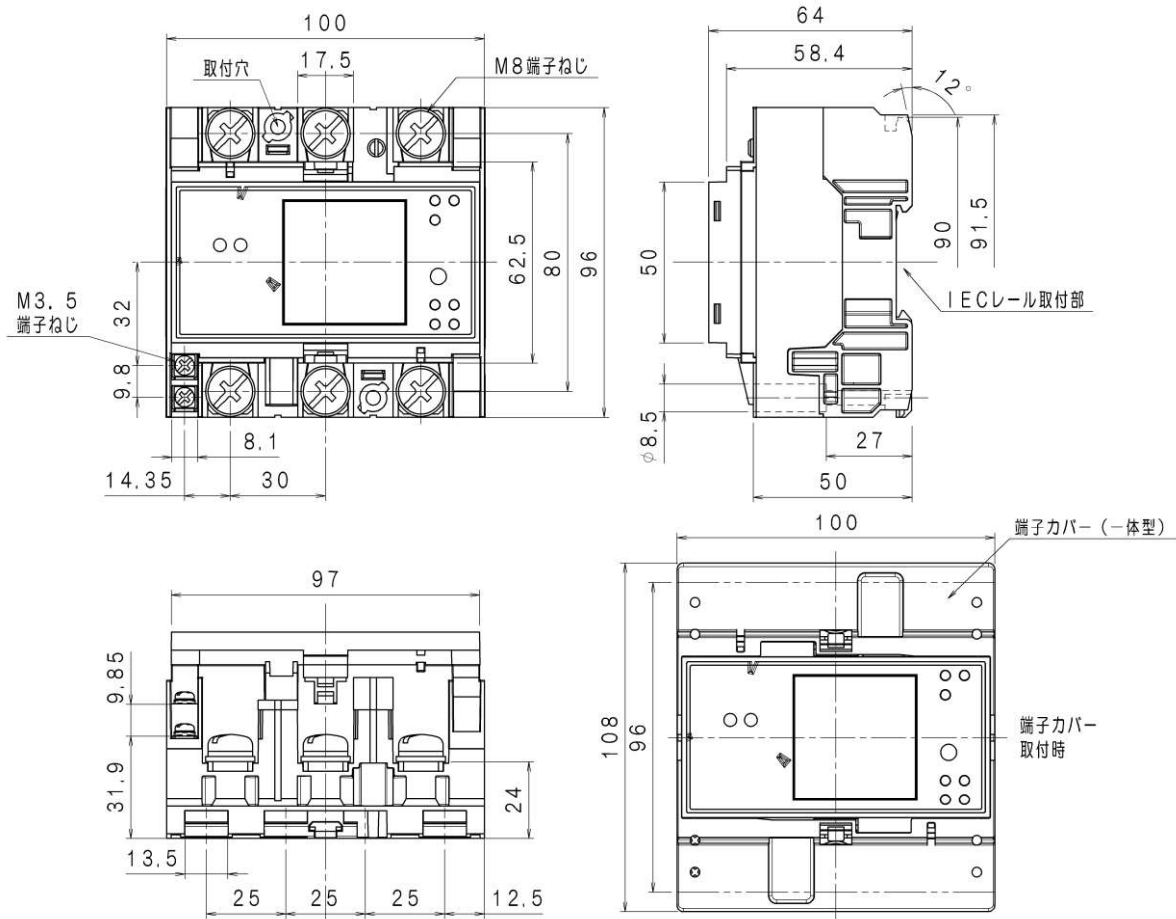

<接続図>

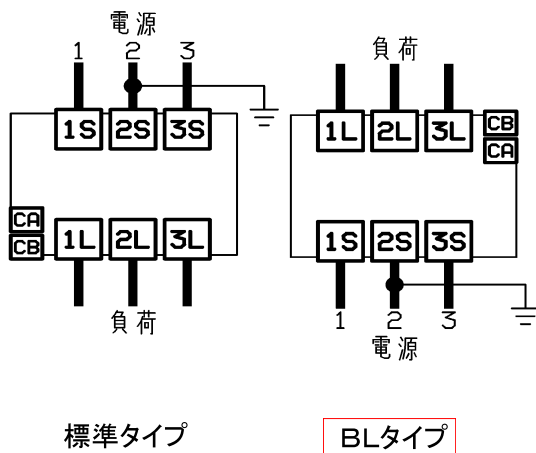


<仕様>

形名	A3GA-RLS31
相線式	三相3線式
精度	普通電力量計
耐候構造	屋内耐候形
取付・接続方法	☐ 標準タイプ ☐ BLタイプ
定格電圧	☐ 100V ☐ 200V
定格電流	☐ 30A ☐ 120A
定格周波数	☐ 50Hz ☐ 60Hz
発信パルス定数	☐ 100pulse/kWh ☐ 10pulse/kWh ☐ 1pulse/kWh ☐ 1/10pulse/kWh
発信パルス幅	☐ 120msec ☐ 240msec ☐ 520msec ☐ 820msec ☐ 1020msec
質量	約0.5kg
使用周囲温度	-10～40℃
検定	☐ 有 ☐ 無
計量方向	☐ 単方向計量 ☐ 双方向計量
準拠規格	JIS C 1210 電力量計類通則 JIS C 1211 電力量計（単独計器） JIS C 1281 電力量計類の耐候性能


仕様書

三相３線式 発信装置付 普通電力量計
A3GA-RLS31形 【30A 120A】

<外形寸法図（単位：mm）>

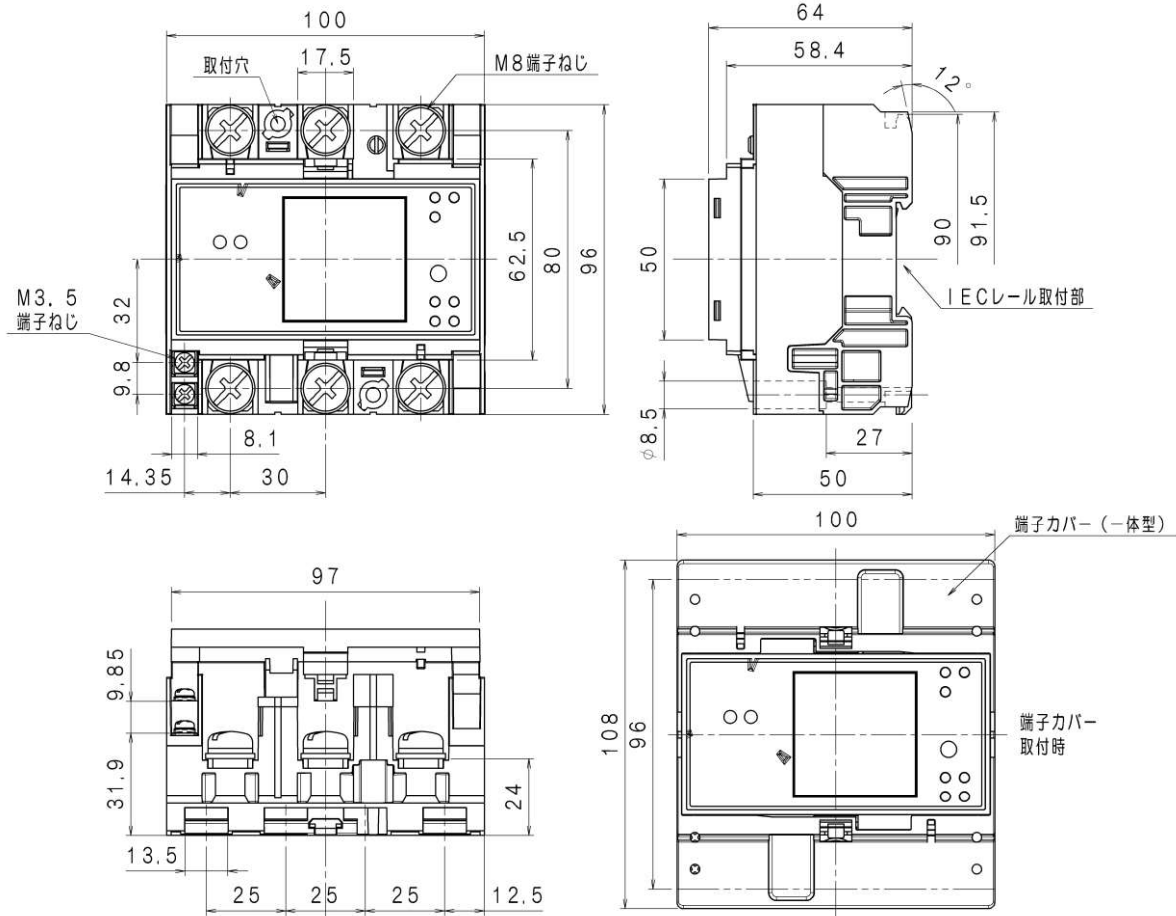

<接続図>

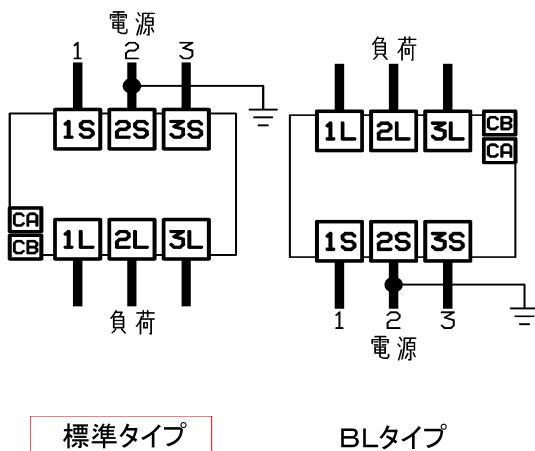


<仕様>

形名	A3GA-RLS31
相線式	三相３線式
精度	普通電力量計
耐候構造	屋内耐候形
取付・接続方法	☐ 標準タイプ ☐ BLタイプ
定格電圧	☐ 100V ☐ 200V
定格電流	☐ 30A ☐ 120A
定格周波数	☐ 50Hz ☐ 60Hz
発信パルス定数	☐ 100pulse/kWh ☐ 10pulse/kWh ☐ 1pulse/kWh ☐ 1/10pulse/kWh
発信パルス幅	☐ 120msec ☐ 240msec ☐ 520msec ☐ 820msec ☐ 1020msec
質量	約0.5kg
使用周囲温度	-10～40℃
検定	☐ 有 ☐ 無
計量方向	☐ 単方向計量 ☐ 双方向計量
準拠規格	JIS C 1210 電力量計類通則 JIS C 1211 電力量計（単独計器） JIS C 1281 電力量計類の耐候性能


仕様書

三相3線式 発信装置付 変成器付普通電力量計
A3GA-RLS31 【5A】

＜外形寸法図（単位：mm）＞

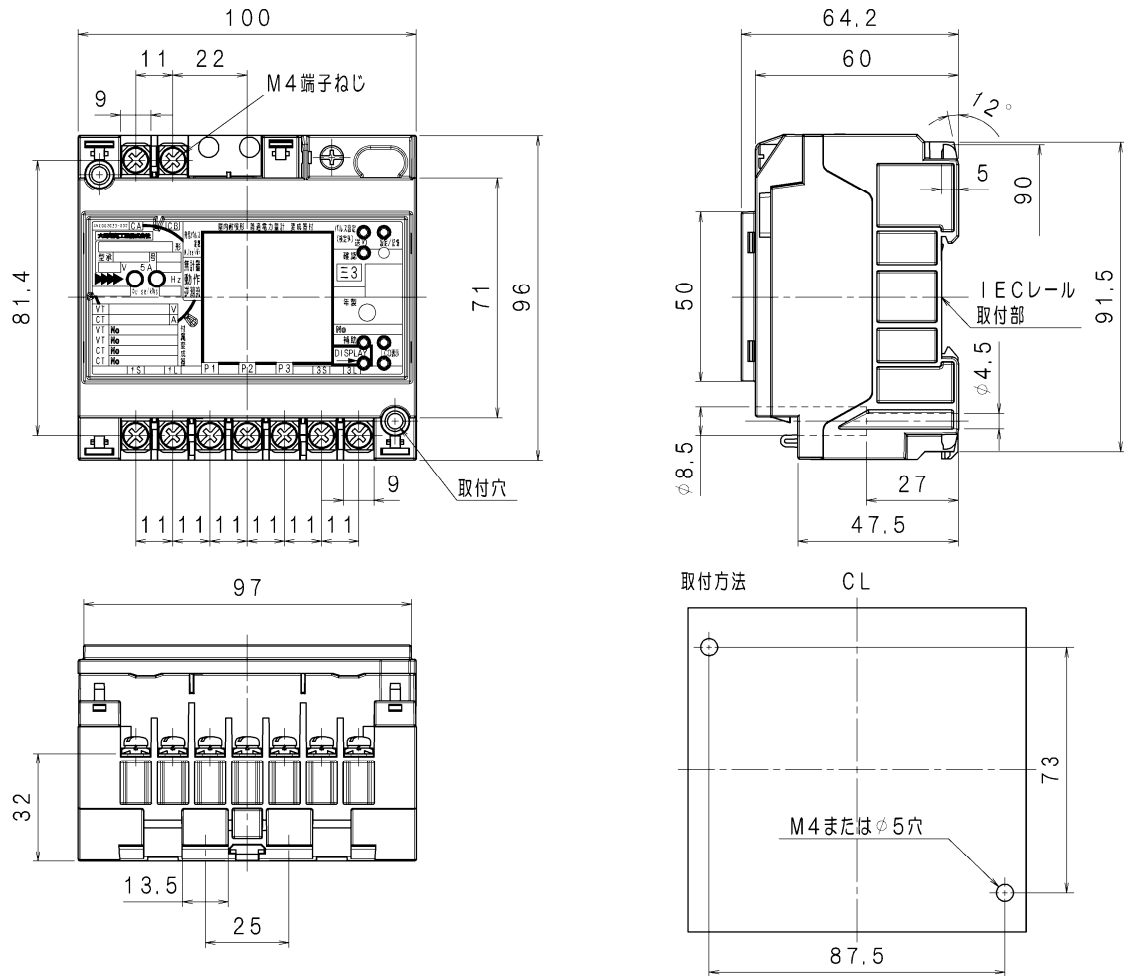


＜端子カバー付外形寸法図（単位：mm）＞

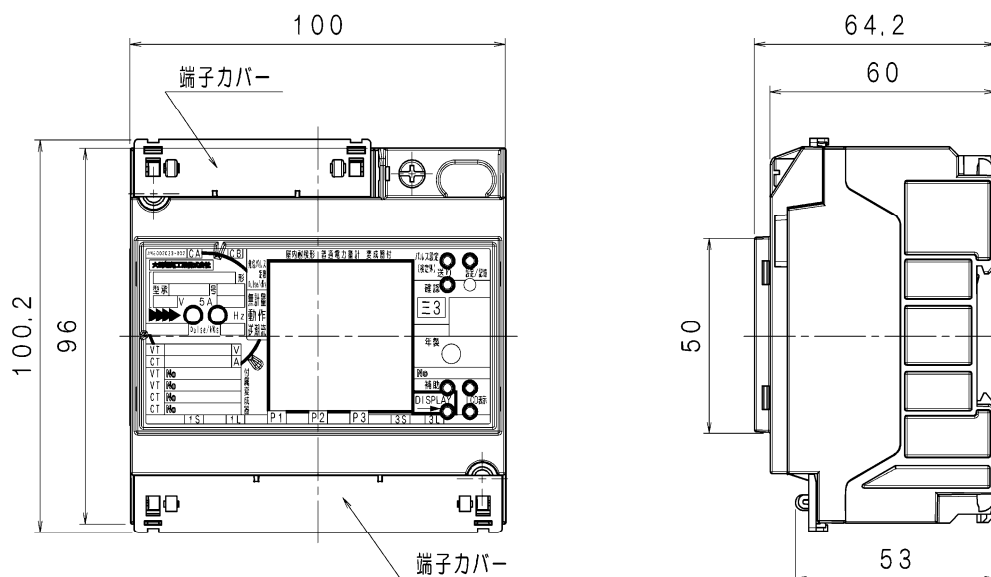


仕様書

三相3線式 発信装置付 変成器付普通電力量計 A3GA-RLS31 【5A】


<表示部開口寸法>

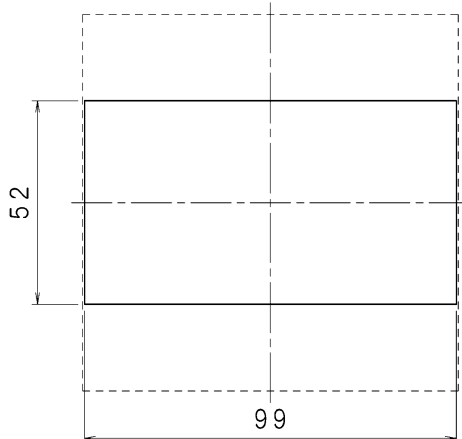

<接続図>

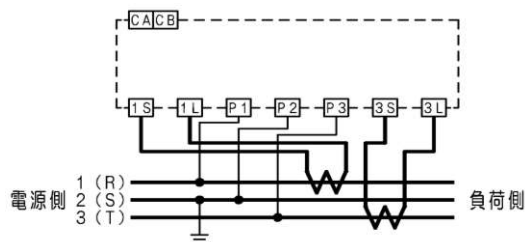

CT付

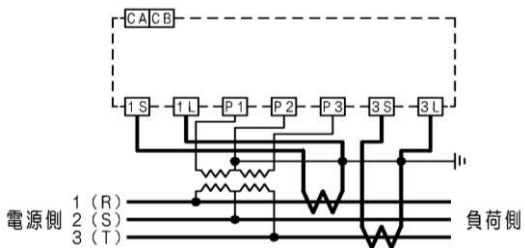

VT・CT付

<仕様>

形名	A3GA-RLS31		
相線式	三相3線式		
精度	普通電力量計		
耐候構造	屋内耐候形		
取付・接続方法	標準タイプ		
定格電圧	☐ 100V ☐ 110V ☒ 200V		
定格電流	5A	☒ 200/5A, 300/5A	
定格周波数	☐ 50Hz ☒ 60Hz		
計器乗率	☐ ×1 ☒ 200/5A ☐ ×10 ☒ 300/5A ☐ ×100		
発信パルス定数 ※	☐ 100p/kWh	☐ 10p/kWh	☐ 1p/kWh
	☐ 10p/kWh	☒ 1p/kWh	☐ 1/10p/kWh
	☒ 1p/kWh	☐ 1/10p/kWh	☐ 1/100p/kWh
	☐ 1/10p/kWh	☐ 1/100p/kWh	☐ 1/1000p/kWh
	☐ 固有		
発信パルス幅 ※	☒ 120msec ☐ 240msec ☐ 520msec		
	☐ 820msec ☐ 1020msec		
質量	約0.3kg		
使用周囲温度	-10～40℃		
検定	☒ 有 ☐ 無		
計量方向	単方向計量		
準拠規格	JIS C 1210 電力量計類通則 JIS C 1216 電力量計(変成器付計器) JIS C 1281 電力量計類の耐候性能		

※発信パルス定数、発信パルス幅について


- ・ご指定のない場合は、
発信パルス定数…1(/乗率)p/kWh
発信パルス幅……120msec
の弊社標準設定にて出荷となります。
- ・固有の場合は定格電圧により決定されます。
定格電圧100V、/110Vの場合
固有出力パルス定数…2000p/kWh
固有出力パルス幅……240msec
定格電圧200Vの場合
固有出力パルス定数…1000p/kWh
固有出力パルス幅……240msec

11


仕 様 書

単相 3 線式 発信装置付 変成器付普通電力量計
A 2 G A - R L S 3 1 【 5 A 】

＜外形寸法図（単位：mm）＞

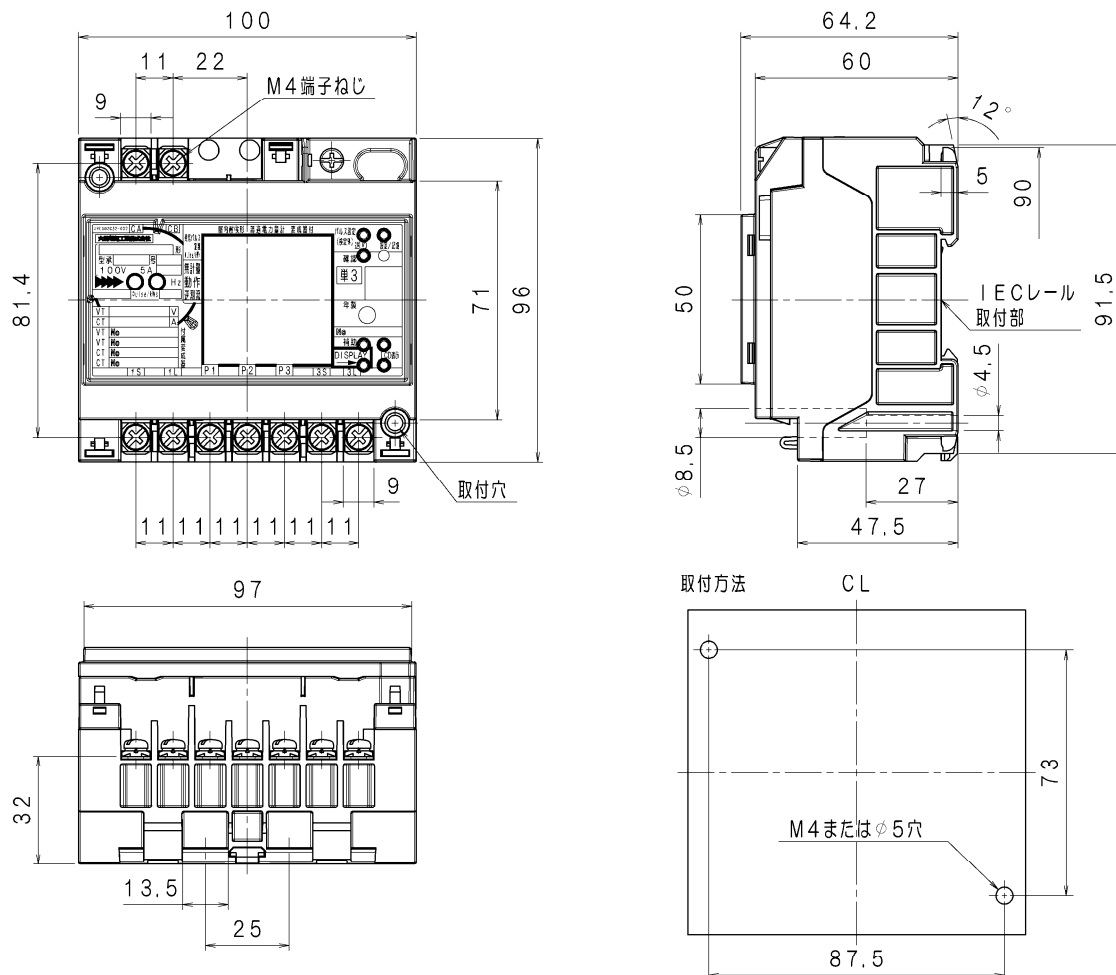


＜端子カバー付外形寸法図（単位：mm）＞

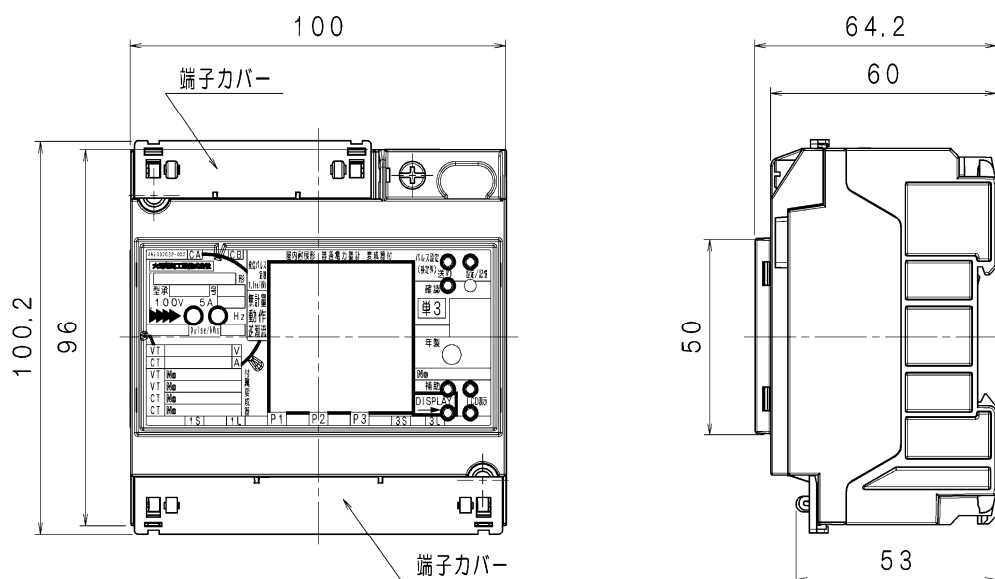


仕様書

単相3線式 発信装置付 変成器付普通電力量計 A2GA-RLS31 【5A】

<表示部開口寸法>

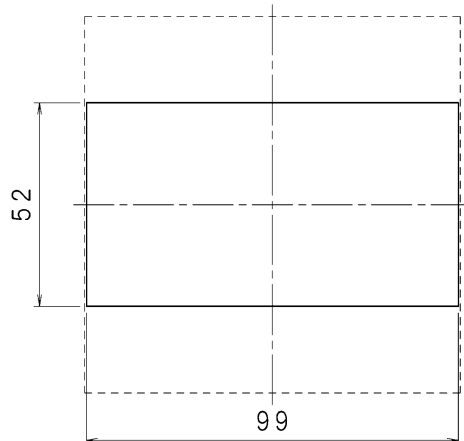

<接続図>

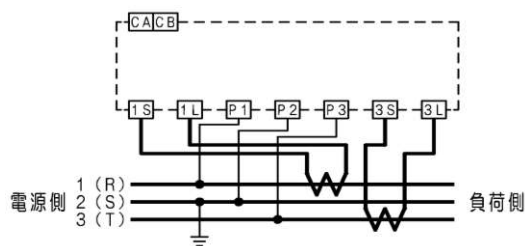

<仕様>

形名	A 2 G A - R L S 3 1			
相線式	単相 3 線式			
精度	普通電力量計			
耐候構造	屋内耐候形			
取付・接続方法	標準タイプ			
定格電圧	100V			
定格電流	5A 400/5A, 1000/5A			
定格周波数	☐ 50Hz ☐ 60Hz			
計器乗率	☐ ×1	400/5A	☐ ×10	1000/5A ☐ ×100
発信パルス定数 ※	☐ 100p/kWh	☐ 10p/kWh	☐ 1p/kWh	
	☐ 10p/kWh	☐ 1p/kWh	☐ 1/10p/kWh	
	☐ 1p/kWh	☐ 1/10p/kWh	☐ 1/100p/kWh	
	☐ 1/10p/kWh	☐ 1/100p/kWh	☐ 1/1000p/kWh	
	☐ 固有			
発信パルス幅 ※	☐ 120msec		☐ 240msec	☐ 520msec
	☐ 820msec		☐ 1020msec	
質量	約0. 3kg			
使用周囲温度	-10～40℃			
検定	☐ 有 ☐ 無			
計量方向	単方向計量			
準拠規格	JIS C 1210 電力量計類通則 JIS C 1216 電力量計(変成器付計器) JIS C 1281 電力量計類の耐候性能			


※発信パルス定数、発信パルス幅について

- ・ ご指定のない場合は、
発信パルス定数…1 (/乗率)p/kWh
発信パルス幅……120msec
の弊社標準設定にて出荷となります。
- ・ 固有の場合は次の通りに決定されます。
固有出力パルス定数…2000p/kWh
固有出力パルス幅……240msec


仕様書

三相3線式 発信装置付 変成器付普通電力量計
A3GA-RLS31 【5A】

＜外形寸法図（単位：mm）＞

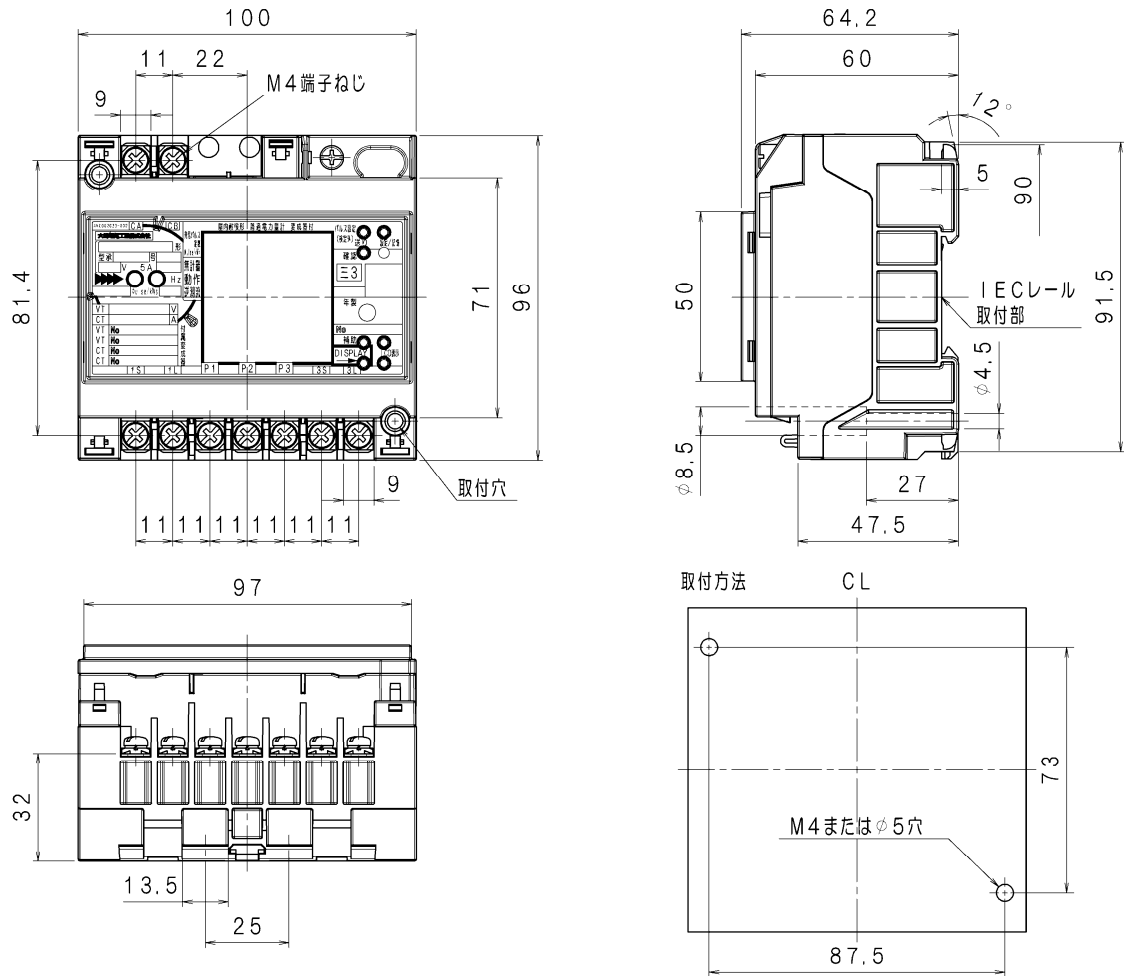


＜端子カバー付外形寸法図（単位：mm）＞

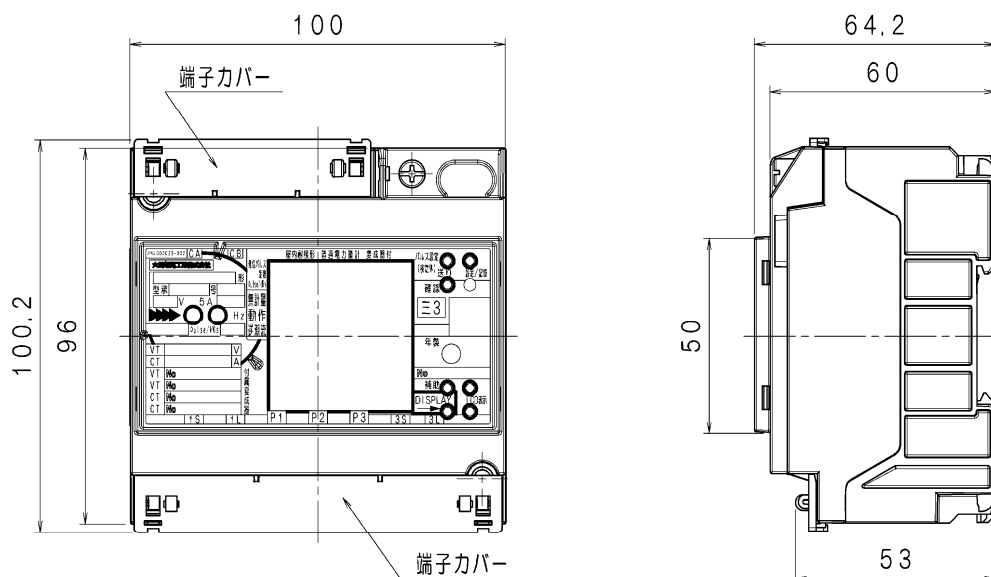



仕様書

三相3線式 発信装置付 変成器付普通電力量計 A3GA-RLS31 【5A】

<表示部開口寸法>

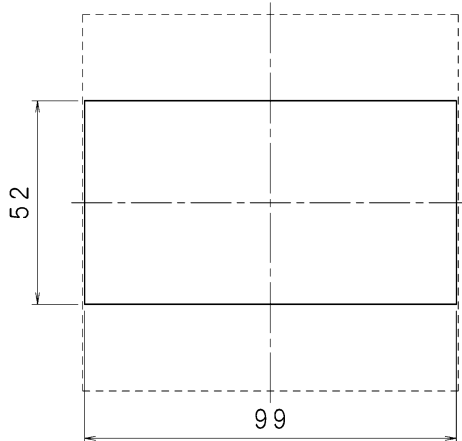

<接続図>

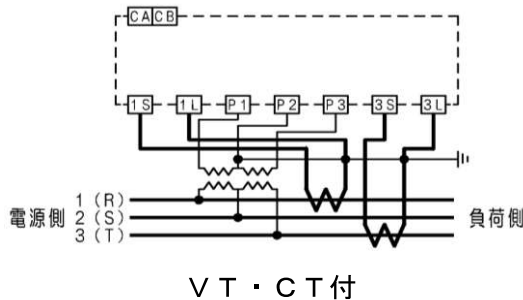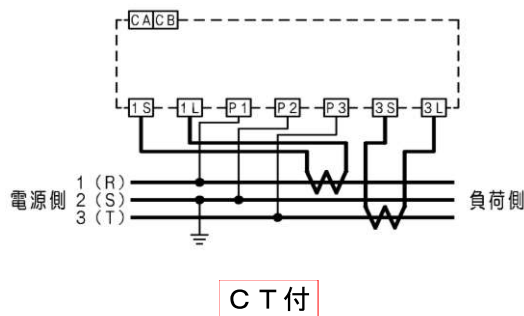

<仕様>

形名	A3GA-RLS31		
相線式	三相3線式		
精度	普通電力量計		
耐候構造	屋内耐候形		
取付・接続方法	標準タイプ		
定格電圧	☐ 100V ☐ 110V ☒ 200V		
定格電流	5A ☒ 1000/5A		
定格周波数	☐ 50Hz ☒ 60Hz		
計器乗率	☐ ×1	☒ ×10 ☒ 1000/5A	☐ ×100
発信パルス定数 ※	☐ 100p/kWh	☐ 10p/kWh	☐ 1p/kWh
	☐ 10p/kWh	☒ 1p/kWh	☐ 1/10p/kWh
	☐ 1p/kWh	☐ 1/10p/kWh	☐ 1/100p/kWh
	☐ 1/10p/kWh	☐ 1/100p/kWh	☐ 1/1000p/kWh
	☐ 固有		
発信パルス幅 ※	☒ 120msec ☐ 240msec ☐ 520msec		
	☐ 820msec ☐ 1020msec		
質量	約0.3kg		
使用周囲温度	-10～40℃		
検定	☒ 有 ☐ 無		
計量方向	単方向計量		
準拠規格	JIS C 1210 電力量計類通則 JIS C 1216 電力量計(変成器付計器) JIS C 1281 電力量計類の耐候性能		

※発信パルス定数、発信パルス幅について

- ・ご指定のない場合は、
発信パルス定数…1(/乗率)p/kWh
発信パルス幅……120msec
の弊社標準設定にて出荷となります。
- ・固有の場合は定格電圧により決定されます。
定格電圧100V、/110Vの場合
固有出力パルス定数…2000p/kWh
固有出力パルス幅……240msec
定格電圧200Vの場合
固有出力パルス定数…1000p/kWh
固有出力パルス幅……240msec